




TRILUX

- (de) **Montageanleitung**
- (en) **Mounting instructions**
- (fr) **Instructions de montage**
- (it) **Istruzioni di montaggio**
- (es) **Instrucciones de montaje**
- (nl) **Montagehandleiding**

8841W...

10170830 / XI 17

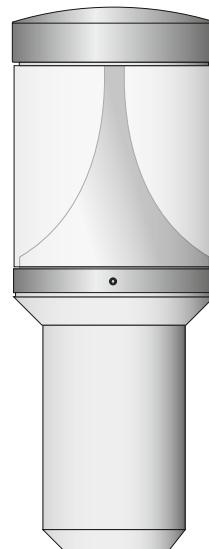

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
D-59759 Arnsberg
📞 +49 (0) 29 32.301-0
✉️ info@trilux.de
www.trilux.com



(de) Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.
Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet:
www.trilux.com/eg245

(en) Keep these instructions safe for future maintenance work or disassembly.
For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, see the internet at:
www.trilux.com/ec245

(fr) Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs.
Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet :
www.trilux.com/ec245

(it) Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di manutenzione o smontaggio.
Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento di apparecchi si rimanda a:
www.trilux.com/ec245

(es) Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante.
En www.trilux.com/ec245 encontrará información importante sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

(nl) Bewaar deze handleiding voor toekomstige onderhoudsverzaamheden of voor latere demontage.
Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet:
www.trilux.com/ec245



de SICHERHEITSHINWEISE

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.

- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.
- VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!**
- Bei Störungen des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.
 - LED-Modul: **Risikogruppe 2**, nicht in den Strahl blicken!

Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühhausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.



en SAFETY NOTES

The electrical connection may be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel only.

- Never work when voltage is present on the luminaire.
 - The light source of this luminaire must not be exchanged or replaced by the user.
- CAUTION – danger of electric shock!**
- In case of malfunctions with the LED module, please contact TRILUX.
 - LED module **risk group 2**, do not look into the beam

Important information about electronic control gear (ECG)

- Interference to the neutral conductor in a three-phase circuit results in overvoltage damage in the lighting installation. Only open the neutral conductor-disconnect terminal when disconnected from the power supply and close prior to switching on again.
- The maximum permissible ambient temperature t_a of the luminaire may not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the service life and, in extreme cases, early failure may occur.
- Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.



fr CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.

- Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.
 - L'utilisateur n'est pas autorisé à échanger ou à remplacer la source de lumière de ce luminaire.
- ATTENTION : danger d'électrocution !**
- En cas de défaillance du module LED, veuillez vous adresser à TRILUX.
 - Module LED, **groupe de risques 2**, ne pas regarder dans le faisceau lumineux.



Remarques importantes concernant les ballasts électroniques (EVG)

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans le système d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible t_a pour les luminaires. Un dépassement réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prémature.
- Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V.



it AVVERTENZE DI SICUREZZA

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto, addestrato e autorizzato allo scopo.

- Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio se questo è sotto tensione.
 - All'utente non è consentito sostituire la sorgente luminosa di questo apparecchio.
- ATTENZIONE: pericolo di scarica elettrica!**
- In caso di disturbi al modulo LED rivolgersi alla TRILUX.
 - Modulo LED: **gruppo di rischio 2**, non volgere lo sguardo verso il raggio di luce!



Indicazioni importanti per reattori elettronici (EVG)

- Un'interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovrattensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.
- È vietato superare la temperatura ambiente (t_a) massima ammessa per l'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) a 230 V garantendo la rigidità dielettrica.



(es) INDICACIONES DE SEGURIDAD

La conexión eléctrica debe ser realizado por personal especializado, cualificado y autorizado para ello.

- No realice nunca trabajos en la luminaria conectada a la tensión.
- El usuario no debe cambiar o sustituir la bombilla de esta luminaria.
ATENCIÓN - ¡Peligro de choque eléctrico!
- En caso de avería del módulo LED, póngase en contacto con TRILUX.
- Módulo LED **grupo de riesgo 2**, ¡no mire directamente al rayo!

Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura ambiente máxima admisible t_a de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10V, DALI, etc.) 230 V deben colocarse con tensión estable.

(nl) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel, dat hiertoe opgeleid en bevoegd is.

- Voer nooit werkzaamheden uit aan een armatuur die onder spanning staat.
 - De lichtbron vn deze armatuur mag niet door de gebruiker vervangen worden.
- VOORZICHTIG! Gevaar voor een elektrische schok!**
- Neem bij storingen van de ledmodule a.u.b. contact op met TRILUX.
 - Ledmodule **risicoklasse 2**, niet in den straal kijken!

Belangrijke instructies voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA'S)

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie. De nulklem mag daarom alleen worden geopend als de installatie spanningsvrij is en moet weer worden gesloten alvorens de spanning weer wordt ingeschakeld.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a) van de armatuur mag niet worden overschreden. Overschrijding van de temperatuur heeft een kortere levensduur van de armatuur tot gevolg en leidt in extreme gevallen zelfs tot een vervroegde uitzet.
- De aansluitleidingen voor stuuringangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn.



(de) BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Leuchte **8841W...** ist bestimmt als Außenleuchte. Sie kann auch in Innenräumen mit einer Umgebungstemperatur von t_a 25 °C eingesetzt werden.
- Die Leuchte ist für Netzweiterleitung geeignet.

(en) INTENDED USE

- The luminaire **8841W...** is intended as an outdoor luminaire. It can also be used indoors at an ambient temperature of t_a 25 °C.
- Luminaire is suitable for further wiring.

(fr) UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

- Le luminaire **8841W...** est conçu pour être utilisé en extérieur. Il peut également être utilisé en intérieur à une température ambiante de t_a 25 °C.
- Luminaire équipé pour repiquage.

(it) UTILIZZO CONFORME A DESTINAZIONE

- L'apparecchio **8841W...** è concepito come apparecchio per esterni. Può essere utilizzato anche in interni con una temperatura ambiente di t_a 25 °C.
- L'apparecchio è adatto per il passaggio della rete.

(es) USO PREVISTO

- La luminaria **8841W...** se ha diseñado para la iluminación en exteriores. También se puede utilizar en interiores con una temperatura ambiente de t_a 25 °C.
- Luminaria apta para cableado suplementario.

(nl) DOELMATIG GEBRUIK

- De armatuur **8841W...** is bestemd als buitenverlichting. De armatuur kan ook in binnenruimtes met een omgevingstemperatuur van t_a 25 °C worden toegepast.
- Armatuur is geschikt voor verdere bedrading.

Typ

8841W.../700-730 ET

8841W.../850-740 ET



\approx kg









3,5


3,5

- (de) Wandmontage
- (en) Wall mounting
- (fr) Montage mural
- (it) Montaggio a parete
- (es) Montaje en paredes
- (nl) Wandmontage

SK II

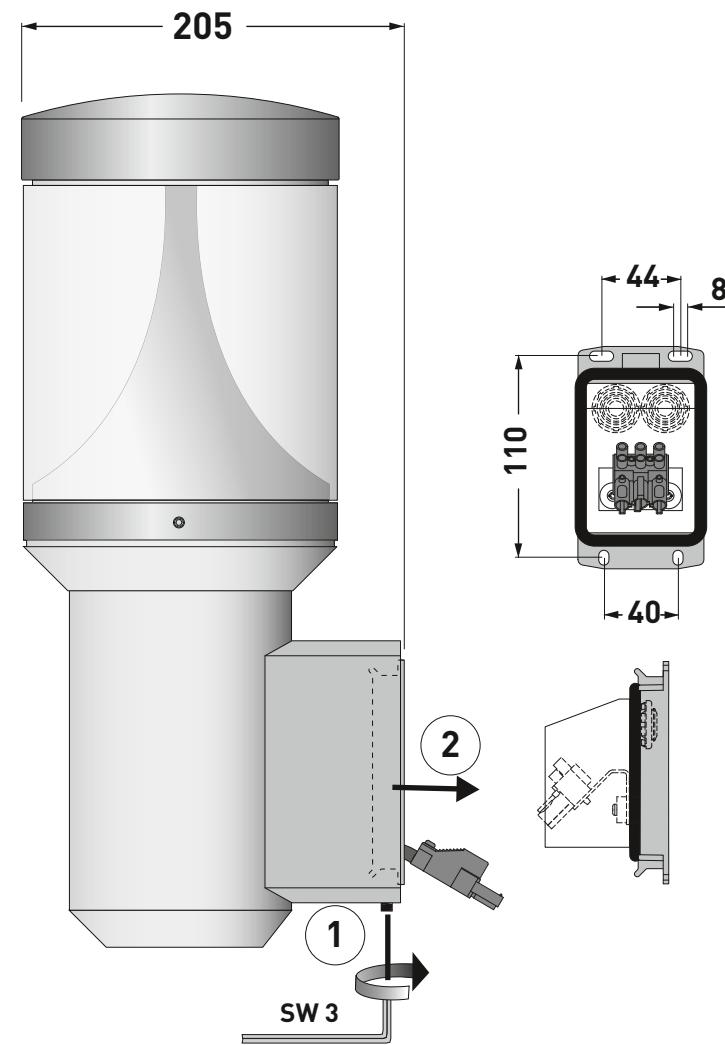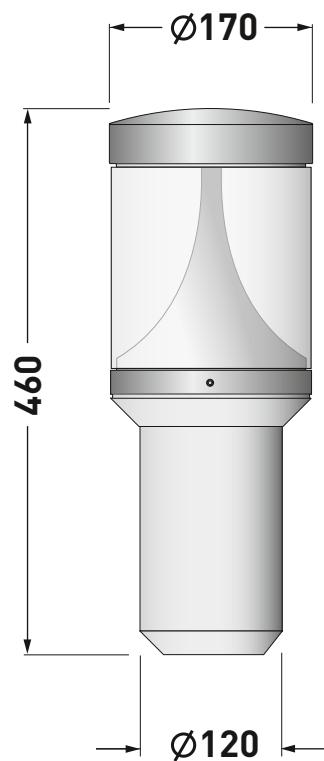

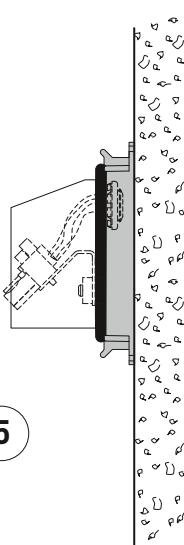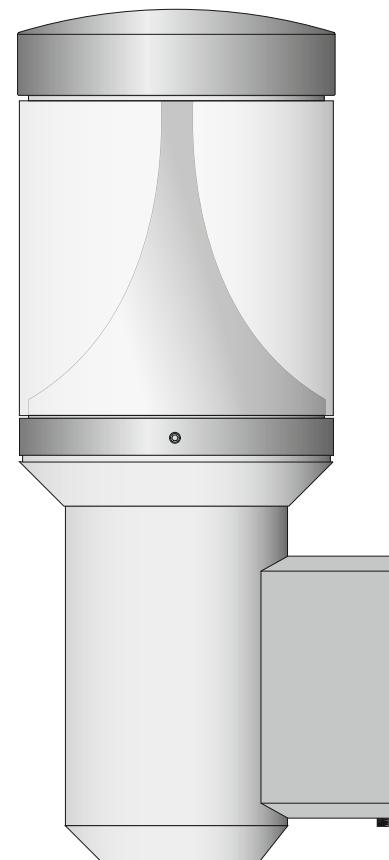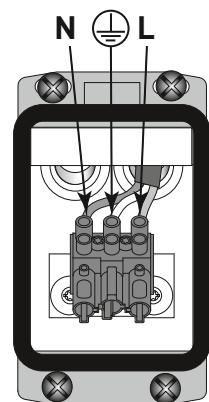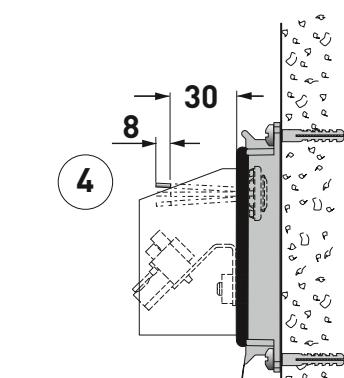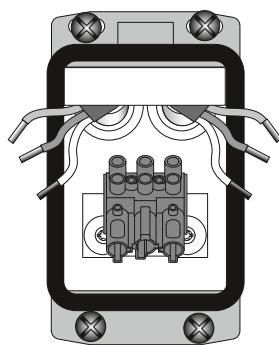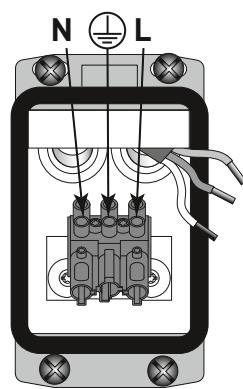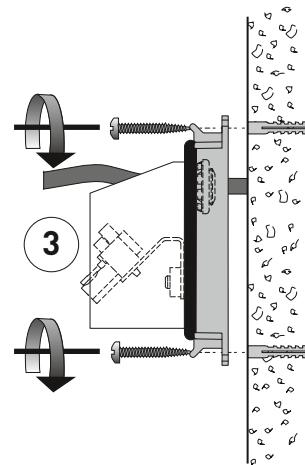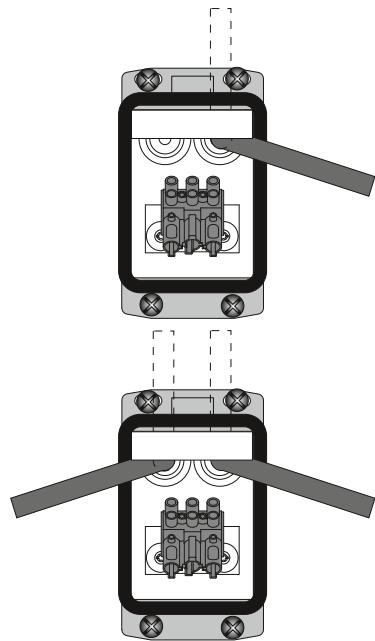

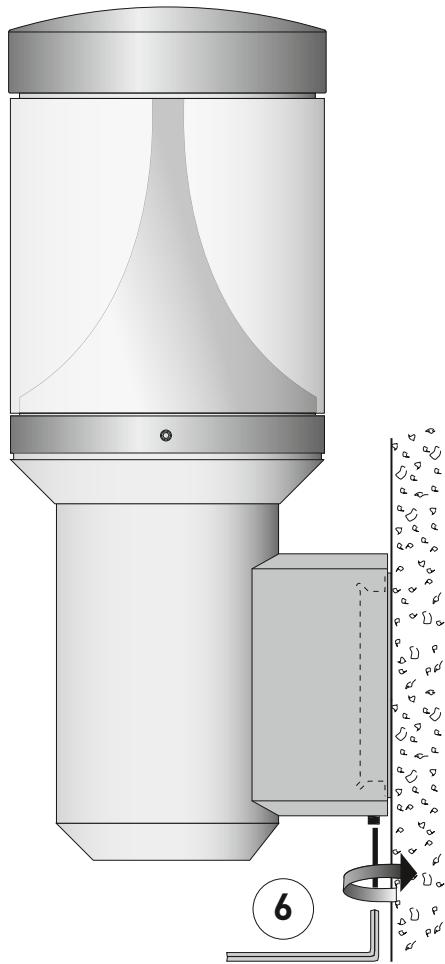

(de) Pflegehinweise

Reinigen Sie die Kunststoff-Wannen mit leichter Seifenlösung, anschließend mit Antistatikum* behandeln.

(en) Care indications

Clean the plastic tub with light soapy solution, then treat with static inhibitor*.

(fr) Consignes de nettoyage

Nettoyer les vasques en plastique avec une solution légèrement savonneuse, puis les traiter avec un produit antistatique*.

(it) Indicazioni per la cura

Pulire i diffusori in materiale sintetico con una leggera soluzione detergente, poi trattare con un antistatico*.

(es) Indicaciones para el cuidado

Utilice una solución jabonosa poco concentrada para limpiar los difusores de plástico y, a continuación, trátelos con antiestático*.

(nl) Onderhoudsaanwijzingen

Reinigen van kunststof-bakken met lichte zeepoplossing, vervolgens met antistatisch middel* behandelen.

*z.B., e.g., p.ex., ad es., por ej., b. v.:
PLEXIKLAR von Fa. Heinrich A. Anton
Süderstr.159 A, 20537 Hamburg